


Pfad: G:\Projekte\060489 - Amprion GmbH\Amprion - Ultrahoch PVV ET SE106\_GIB002\_GIB\_Projekt003\_Erweiterungsfeld/LP/LP\_5\_4\_1\_5\_4\_2\_Boden.rpt, Datum gedruckt: 28. März 2024, Datum gespeichert: 28. März 2024

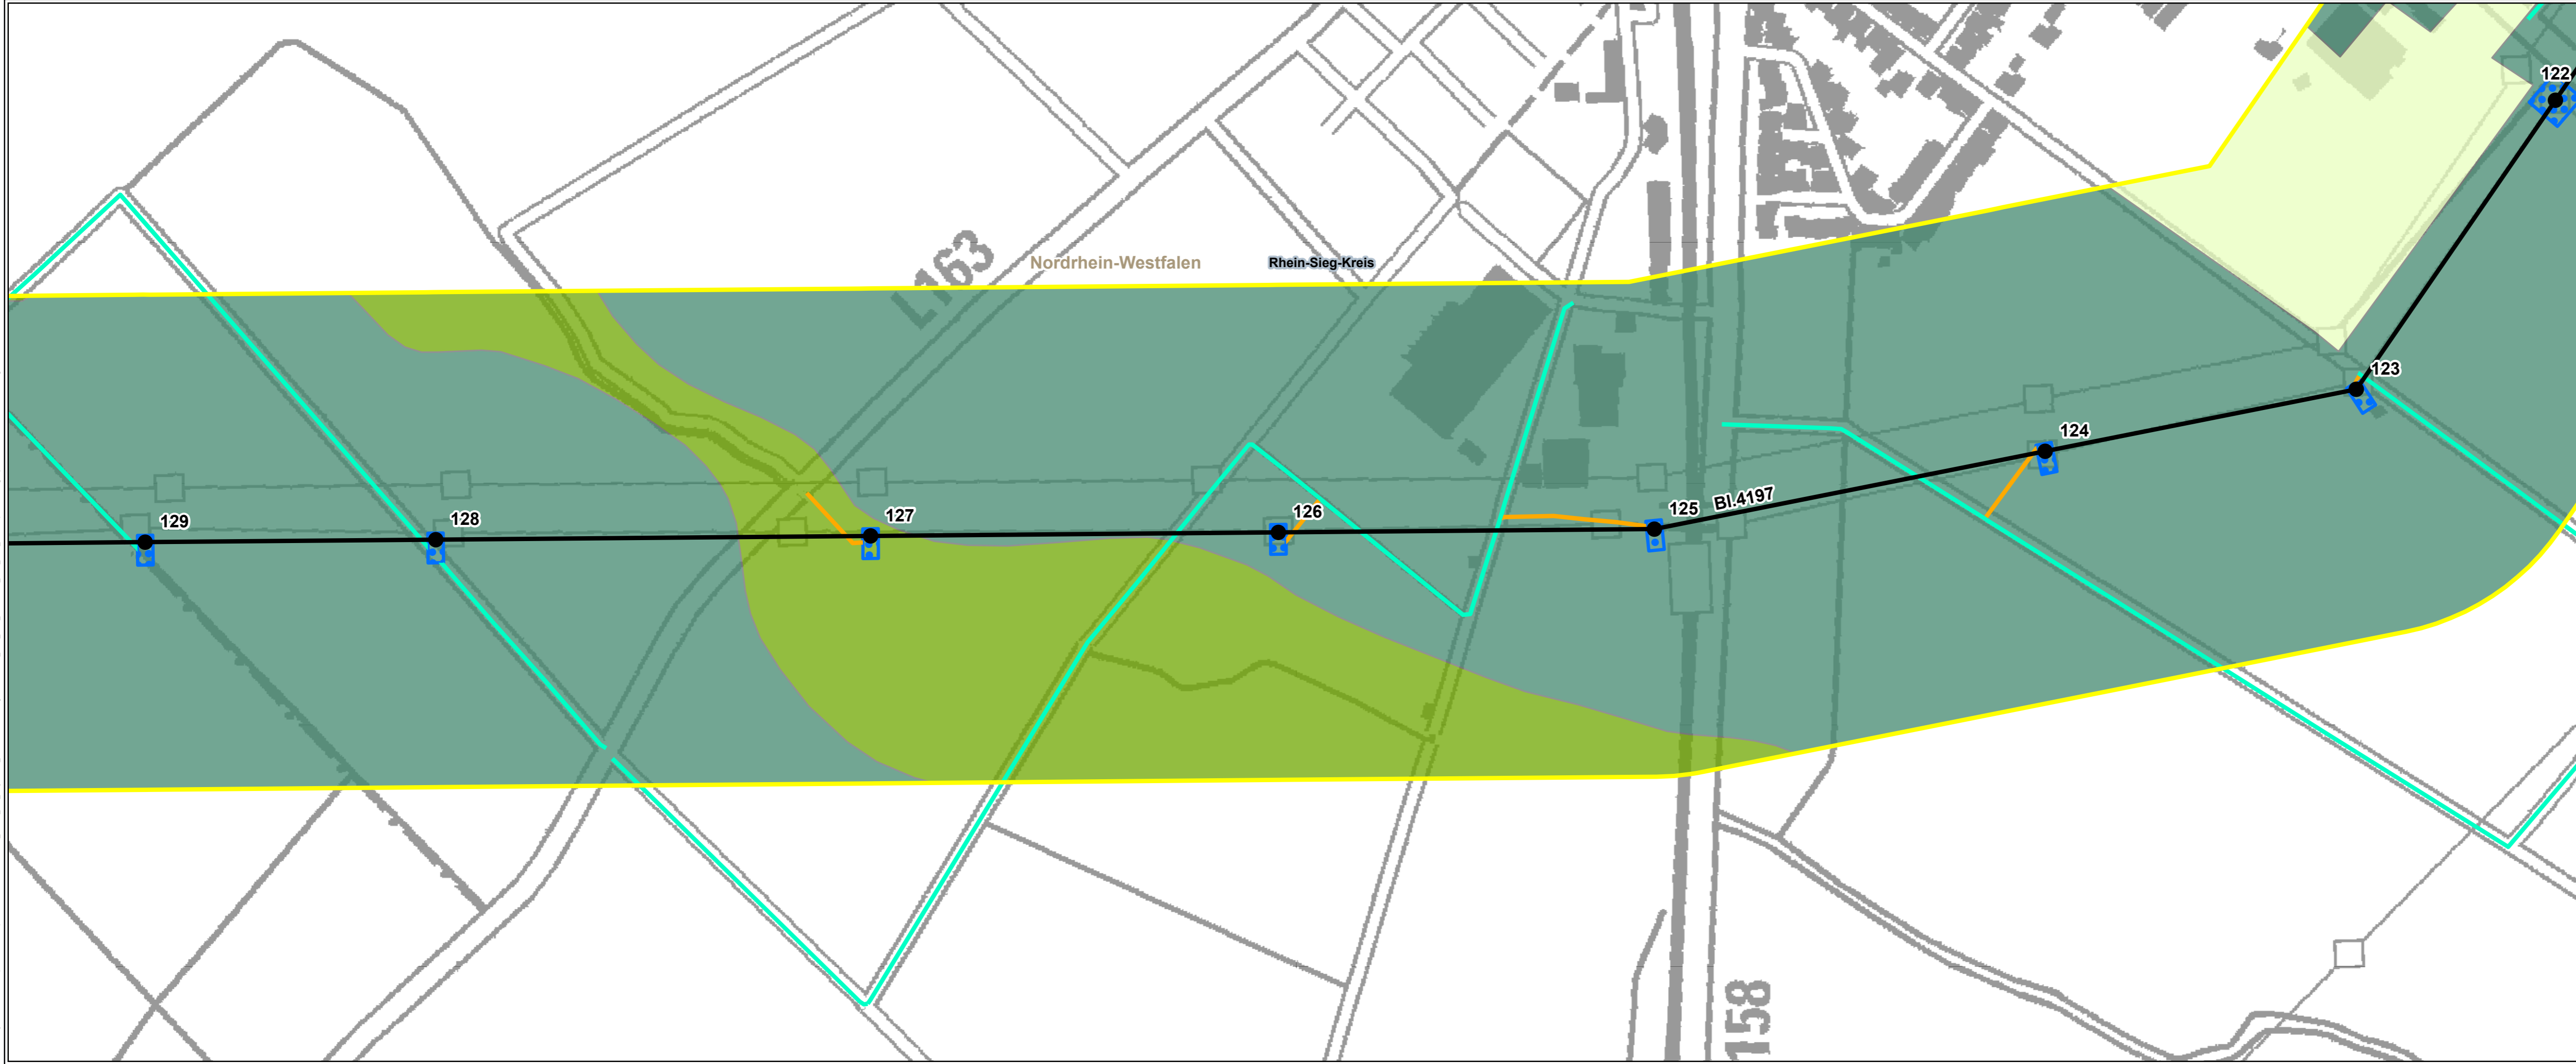

### Legende


#### Technische Planung

- Mast**
- Bestand
  - Masterhöhung bzw. -umbau
  - Mast (nachrichtliche Darstellung)
  - Auflastprovisorium
- Leitung - Maßnahme**
- Umstellung von Drehstrom auf Gleichstrom in vorh. Achse
  - Neubau
  - Provisorium


- Zuwegung**
- temporäre Zuwegung
  - vorhandener befestigter Weg
- Arbeitsfläche**
- Arbeitsfläche
- Sonstiges**
- Portale (nachrichtliche Darstellung)

- Administrative Grenze**
- Landesgrenze
  - Stadtgrenze, Kreisgrenze
  - Gemeindegrenze

- Untersuchungsraum**
- 200 m beidseits der Trassenachse
- Schutzwürdige Böden (NRW) (1:50.000) 3. Auflage**
- Nach untenstehenden Kriterien weniger schutzwürdig bzw. nicht kartiert
- Archiv der Natur- und Kulturgeschichte**
- Böden aus tertiären Lockergesteinen
- Biotopepotenzial**
- Sand- oder Schuttböden (hoch)
- Regler- und Pufferfunktion / natürliche Bodenfruchtbarkeit**
- Sehr hohe Funktionserfüllung
  - Hohe Funktionserfüllung
  - Böden mit großem Wasserrückhaltevermögen (Kühlfunktion, Wasserhaushalt)
- Bodenfunktionsbewertung (RLP)**
- sehr hoch
  - hoch
  - mittel
  - gering

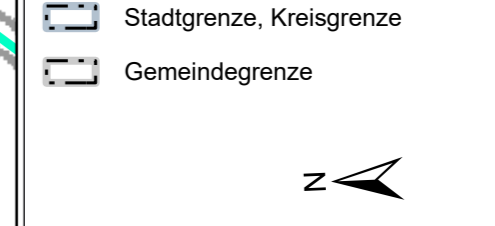

**Quellen:**  
 Siehe Kapitel 5 des Registers 17  
 Digitale Topographische Karte 1:25.000:  
 © GeoBasis-DE / BKG 2018

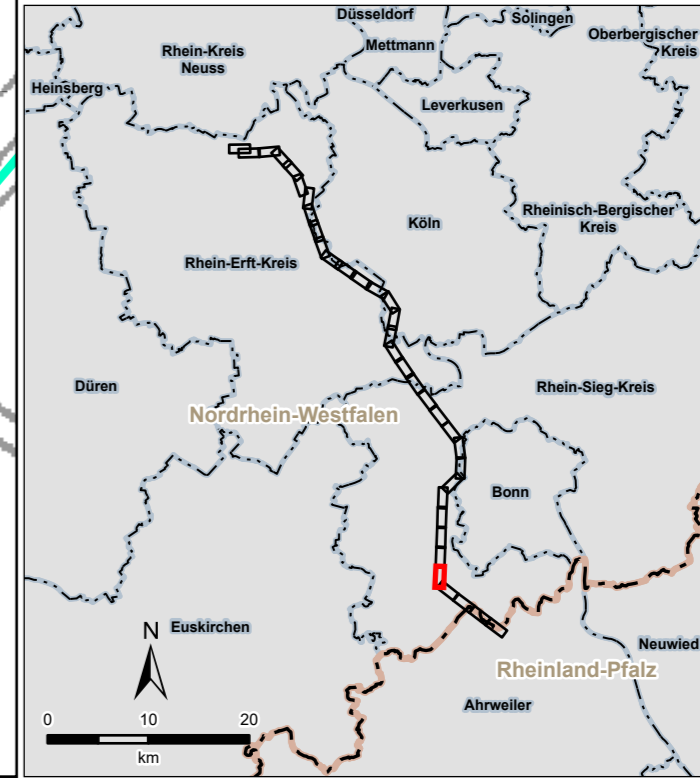

<b>Amprion GmbH</b> Auftraggeber: Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund		
<b>ERM GmbH</b> Erstellt durch: Siemensstraße 9 63263 Neu-Isenburg Tel: +49 (0) 6102/206-0 Fax: +49 (0) 6102/771 904-0		
<b>Höchstspannungsleitung          Osterath – Philippsburg          Gleichstrom          Rommerskirchen – Landesgrenze NRW / RLP</b>		
<b>Planfeststellungsverfahren</b>		
<b>Register 17          Boden          Bodenfunktionen</b>		
Blattgröße:	A4 lang	Maßstab: 1:3.000
Bearbeitet:	FM	Status: Bericht
Gezeichnet:	LDI	Stand: April 2024
Geprüft:	RL	Karten-Nr.: 5.4.2 - Blatt 31 von 35